

RP1

VYROBCE ROZVODNICE: HAGER

PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÉ

POČET POLÍ: 1

POČET ŘAD: 4

POČET MODULŮ: 72

KRYTÍ: IP40/20

ROZMĚRY: 647 x 390/99 mm

PŘÍVOD: VRCHNÍ ČÁSTÍ

VÝVODY: VRCHNÍ ČÁSTÍ

In= 25A Pn(max)= 16kW

Iks=6kA Ikm= 11kA

OSTATNÍ: ROZVODNICE GOLF TYP VS418TD (TRANSPARENTNÍ DVÍŘKA)
+ ZÁMEK TYP VZ794N
+ DRŽÁKY PRO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ TYP VZ786N

EL.SÍŤ: TN-S 3/N/PE AC 3x230/400V, 50Hz

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 230V, 50Hz AC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN EN 61140:03 ed.2


ZÁKLADNÍ OCHRANA: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTY

PŘI PORUŠE: OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VED.PROJEKCE	VLADIMÍR BEZPÉRÁT PROJEKTANT				
BEZPÉRÁT V.	BEZPÉRÁT V.		U POTOKA 798 561 51 LETOHRAD TEL. 465 621 533 MOB.605 252 544 IČO:412 43 595				
KRAJ: PARDUBICKÝ	SÚ: ČESKÁ TŘEBOVÁ						
INVESTOR: OBEC RYBNÍK, RYBNÍK čp. 64			DATUM		II/2012		
AKCE: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK NA PARC. Č. KAT. 55/1, K.Ú. RYBNÍK ELEKTROINSTALACE			FORMAT	STUPEŇ	4*A4	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		04/13		
			ČÍSLO ARCHIVNÍ		1161		
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RP1			MĚŘITKO :		Č.VÝKRESU F9		

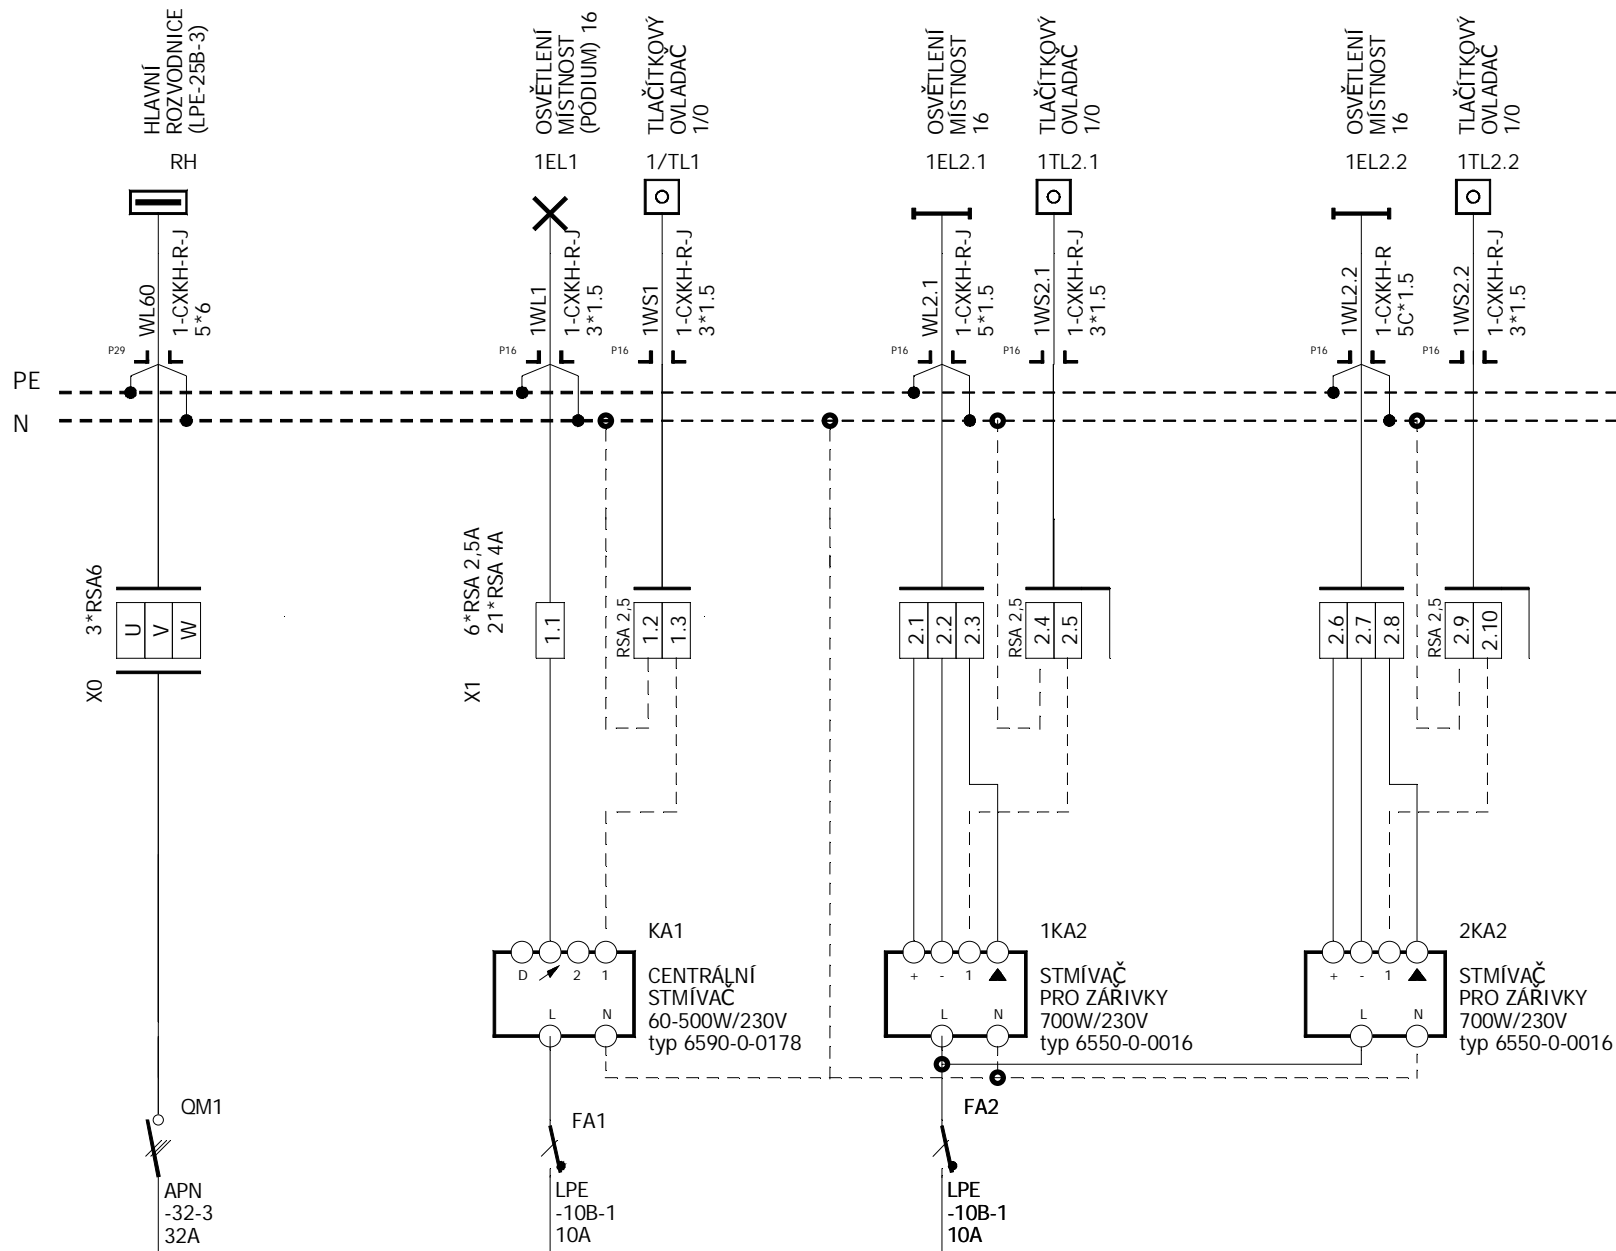

L1,L2,L3-3x230/400V,In=25A

AKCE: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK NA P.P.Č. 55/1, K.Ú. RYBNÍK	OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RP1	ZMĚNA:	DATUM: 11/2013	ČÁST:
INVESTOR: OBEC RYBNÍK, RYBNÍK čp. 64		SCHVÁLIL: BEZPERÁT V.	ROZVADĚČ: RP1	STRANA: 2

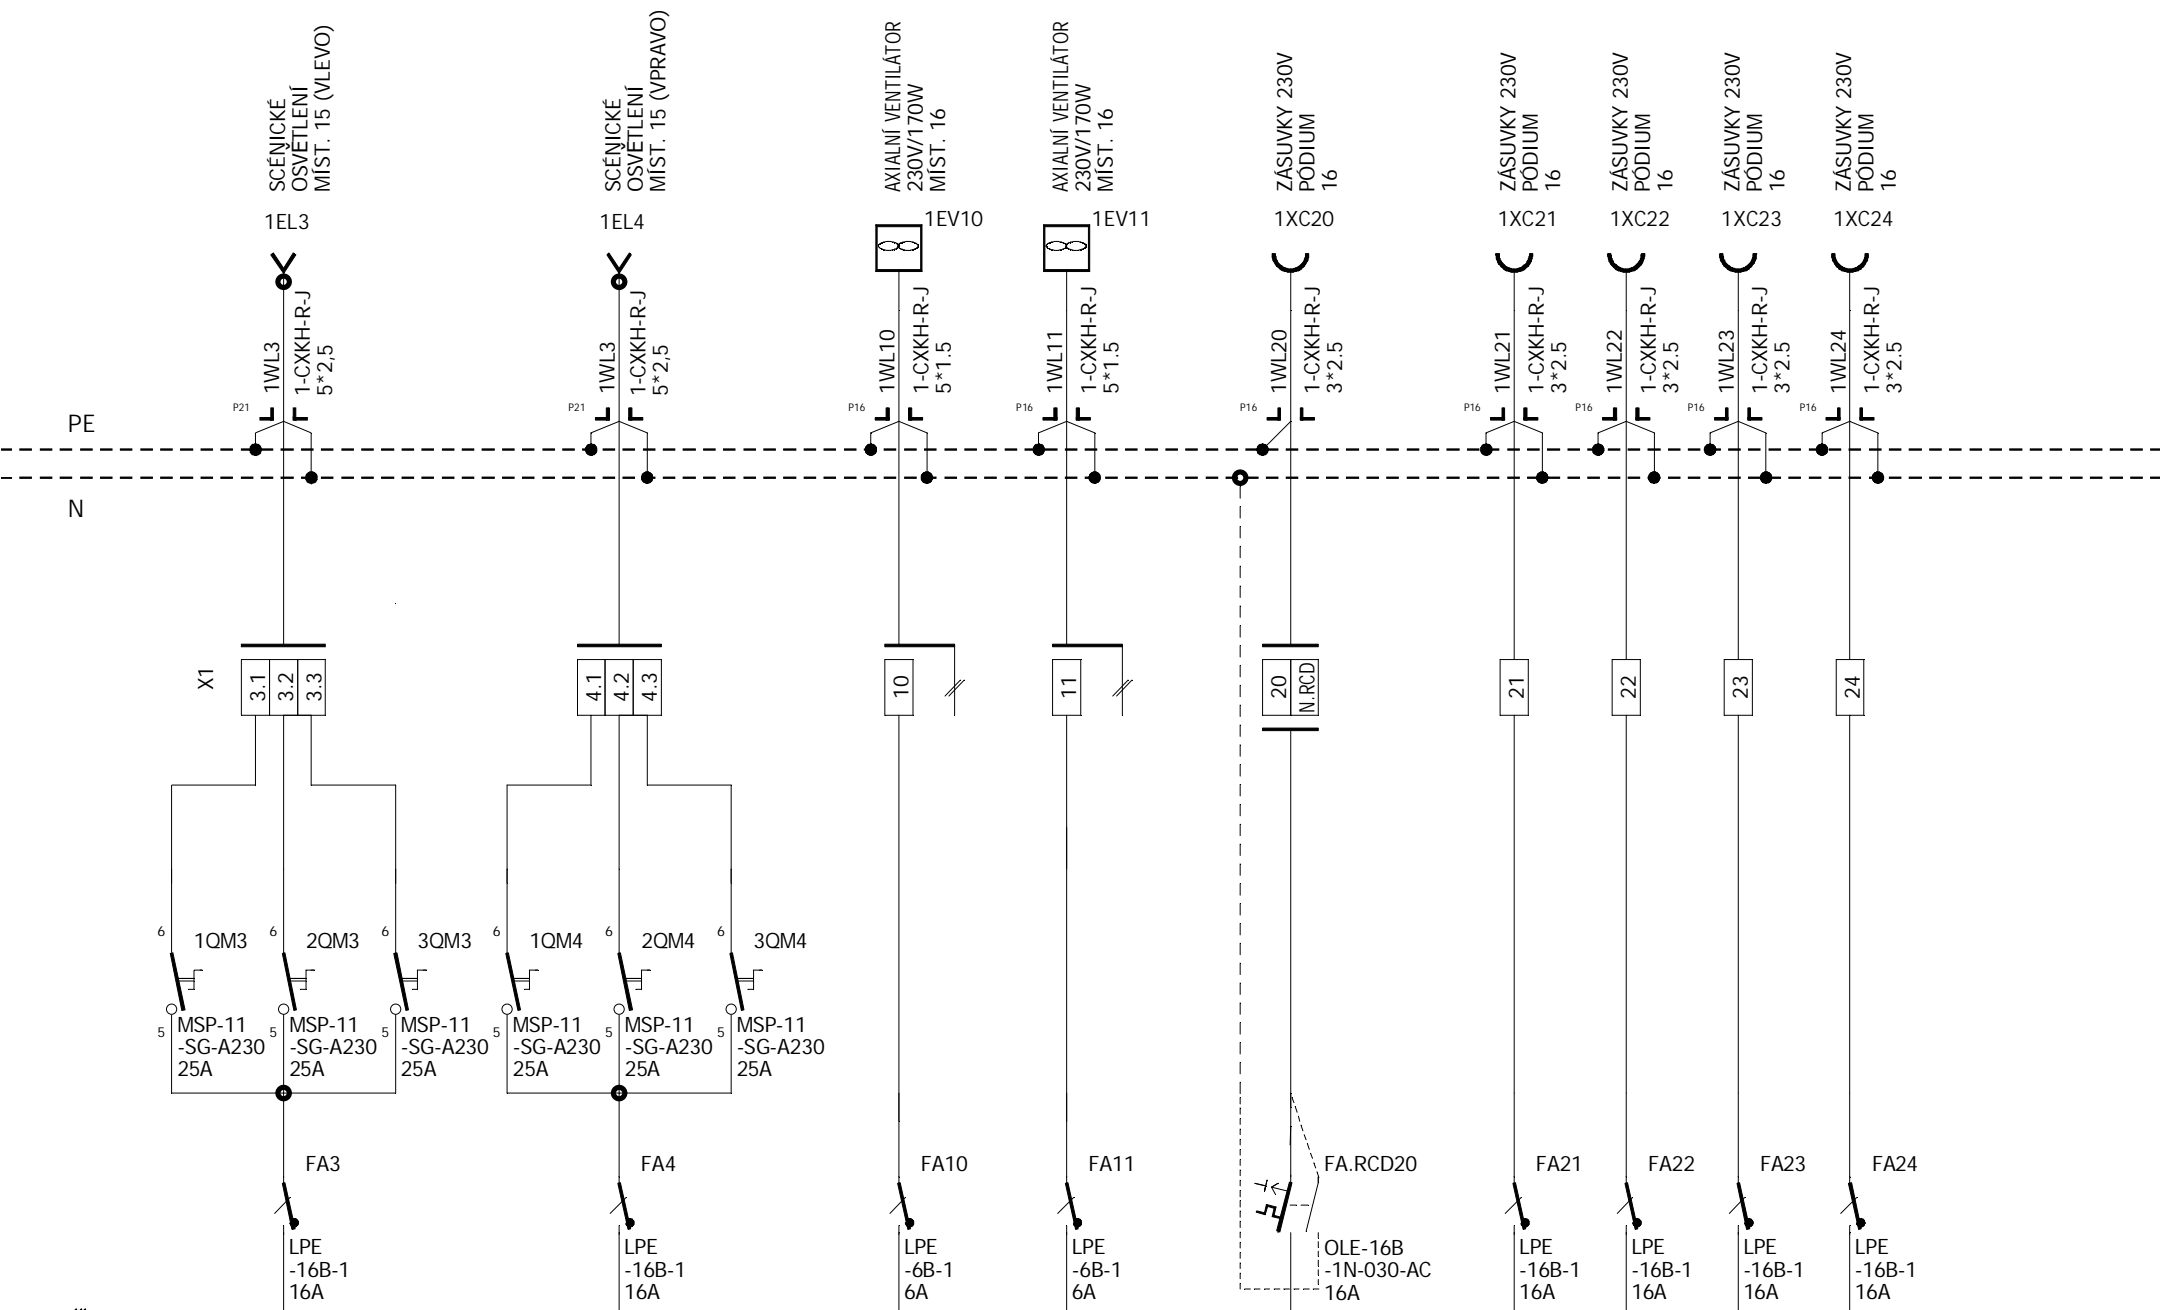

L1,L2,L3-3x230/400V,In=25A

AKCE: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK NA P.P.Č. 55/1, K.Ú. RYBNÍK	OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RP1	ZMĚNA:	DATUM: 11/2013	ČÁST:
INVESTOR: OBEC RYBNÍK, RYBNÍK čp. 64		SCHVÁLIL: BEZPERÁT V.	ROZVADĚČ: RP1	STRANA: 3